

ES TERMOSTATO PROGRAMABLE

FÁCIL DE USAR

GUÍA DE USUARIO

Elegir ubicación para la INSTALACIÓN.

Para un óptimo funcionamiento se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

- Coloque el termostato en la pared interna de la habitación a 1,5 metros del suelo.
- Evite lugares expuestos a la luz solar o demasiado cerca de fuentes de calor, como frigoríficos, junto a entrada/salida/ventana, etc.
- Evite colocar el termostato donde el mobiliario impida el flujo de aire. Los lugares con aire estancado no son adecuados para la instalación del termostato.
- Mantenga el termostato lejos de ambientes húmedos. Es peligroso para la vida útil del termostato.
- Antes de instalar el termostato, es importante comprobar que la reforma de la casa está terminada. No es posible aplicar después pintura o escayola donde se va a instalar el termostato.
- No es necesario nivelar el termostato antes de instalarlo.
- Coloque el cable excedente en la pared mientras coloca el termostato. Si hay corriente, tape la abertura con material no inflamable.
- Coloque las baterías en el termostato, comprobando los polos "+" y "-".

INICIO DE LA INSTALACIÓN

Cómo abrir la carcasa superior.


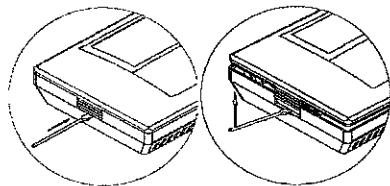


DIAGRAMA ELÉCTRICO

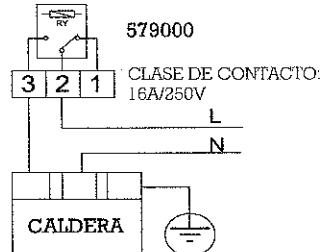

AJUSTE DE RELOJ

- Interruptor giratorio en "MARCHA".
- Pulse para ajustar el reloj.
- Pulse o para seleccionar el día de la semana.
- Pulse de nuevo para ajustar las horas.
- Press o para ajustar adjust.
- Repita el proceso de pulsar y / para ajustar los minutos.
- La pantalla LCD volverá automáticamente a inicio 5 segundos después de terminar de ajustar el reloj.

INICIO PROGRAMACIÓN

A. Ajuste y programación de temperatura.

- Interruptor giratorio en "MARCHA".
- Pulse para ir a punto de ajuste de temperatura. Pulse para ir a punto de ajuste de temperatura.
- Pulse / de nuevo, la pantalla LCD parpadeará.
- Pulse or para ajustar la temperatura.
- Espere 5 segundos después de terminar el ajuste de temperatura, el termostato memorizará la programación y volverá a inicio.


* Este termostato controla el sistema de calefacción para funcionar con dos temperaturas programadas, los 7 días están en una escala de tiempo de 48, el usuario puede seleccionar la longitud a su criterio para coordinar con y la programación de temperatura para el ambiente más acogedor.

B. Ajuste y programación de temperatura para cada escala de tiempo independiente.

* Gire el indicador al día de la semana deseado y programe (en el ejemplo gráfico se ha elegido el miércoles).

- Interruptor giratorio en el día de la semana deseado.

- La pantalla LCD mostrará

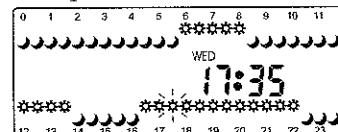

- Pulse o para cambiar entre y y en la pantalla LCD.


- Pulse o para seleccionar cada escala-tiempo individual, + la pantalla LCD indicará cada escala-tiempo con número digital y parpadeo para guiar al usuario.

- Después de programar los 7 días de la semana, posicione el mando en "MARCHA". El termostato inicia el programa.


*Preajuste de fábrica (por defecto)

21=°C 16=°C

LUNES ~ VIERNES

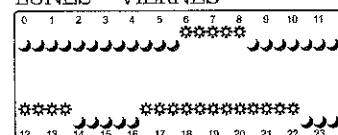

SÁBADO, DOMINGO

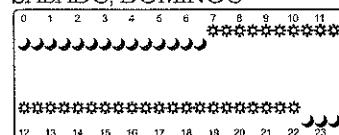

C. BLOQUEO (HOLD) (Bloqueo permanente).



- Interruptor giratorio en "MARCHA".
- Pulse para entrar en modo bloqueo permanente en la pantalla se visualizará "Ajuste temp." "Hold".
- Pulse o para ajustar la programación de temperatura.
- La pantalla LCD parpadeará 8 segundos después de programar la temperatura, e indicará la temperatura ambiente después de parar el parpadeo. El termostato comienza a ejecutar la función Bloqueo permanente.
- Pulse , de nuevo para eliminar la función "HOLD"; el termostato vuelve a la programación original.

D. MANUAL (Bloqueo temporal).

- Interruptor giratorio en "MARCHA".
- Pulsa o la pantalla mostrará o para la programación de temperatura.
- Pulse o de nuevo para cambiar la programación.
- La pantalla LCD parpadeará 8 segundos después de programar la temperatura, e indicará la temperatura ambiente después de parar el parpadeo. El termostato comienza a ejecutar la función "MANUAL".

* Al programar la función MANUAL en la sección de , el termostato continuará en MANUAL hasta que el programa pase a la sección de y viceversa. En la pantalla de inicio cuando se ejecuta la función MANUAL, o desaparecerán de la sección de tiempo.

- Retire el mando de "MARCHA" y vuelva a ponerlo en "marcha" si quiere terminar con la función "MANUAL".





из 7 дней недели разделяется на 48 независимых шкал температуры. Пользователи могут выбирать длительность по своему усмотрению, в соответствии с установками \odot и \ominus температуры, достигая наиболее комфортной температуры в помещении.

Б. Установка \odot и \ominus значений температуры для каждой независимой шкалы температуры

* Поверните индикатор на поворотном переключателе в положение, соответствующее требуемому дню недели, и начните установку. (Для иллюстративного примера выбрана среда).

1. Поворотный переключатель установлен в положение, соответствующее требуемому дню недели.
2. На жидкокристаллическом табло отобразится следующий вид:

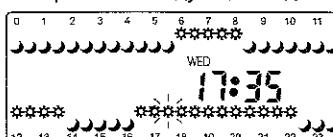


3. Для смены установки между \odot и \ominus на жидкокристаллическом табло нажмите \odot или \ominus .

4. Для выбора каждой отдельной шкалы температуры нажмите \oplus или \ominus . Для того чтобы пользователь мог ориентироваться, на жидкокристаллическом табло также будет отображаться каждая отдельная шкала температуры в виде цифр и мигания табло.


5. После завершения установок для всех 7 дней недели верните поворотный переключатель назад в положение "РАБОТА". Термостат начнет выполнение заданной программы.

* Заводские установки (значение по умолчанию) $\odot = 21^{\circ}\text{C}$ $\ominus = 16^{\circ}\text{C}$

ПН-ПТ

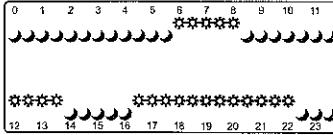

СБ, ВС

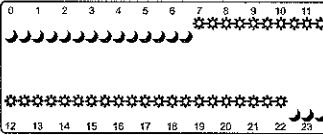

В. БЛОКИРОВКА (постоянная блокировка автоматической системы управления).

1. Поворотный переключатель находится в положении "РАБОТА".

2. Нажмите HOLD для входа в режим постоянной блокировки автоматической системы управления. На жидкокристаллическом табло появится надпись "Temp Set" "Hold" ("Установка температуры", "Блокировка").

3. Для установки значения температуры нажмите \oplus или \ominus .

4. После завершения установки температуры жидкокристаллическое табло будет мигать приблизительно в течение 8 секунд, после чего начнет показывать температуру окружающей среды (мигание прекратится). Термостат начнет выполнение функции постоянной блокировки автоматической системы управления.

5. Повторное нажатие HOLD отключает команду "БЛОКИРОВКА", после чего термостат возвратится к своим первоначальным установкам.

Г. РУЧНАЯ БЛОКИРОВКА (временная блокировка автоматической системы управления).

1. Поворотный переключатель находится в положении "РАБОТА".

2. После нажатия \oplus или \ominus на жидкокристаллическом табло отобразится текущее значение \odot или \ominus температуры.

3. Для изменения значения установки снова нажмите \oplus или \ominus .

4. После завершения установки температуры жидкокристаллическое табло будет мигать приблизительно в течение 8 секунд, после чего вернется в режим отображения главного меню табло (мигание прекратится). Термостат начнет выполнение функции "РУЧНАЯ БЛОКИРОВКА".



* При включении функции "РУЧНАЯ БЛОКИРОВКА" во время \odot термостат будет продолжать выполнение этой функции до тех пор, пока программа не перейдет к \ominus температуре суток. И наоборот: при действии функции "РУЧНАЯ БЛОКИРОВКА" в течение \odot или \ominus индикация данной функции на жидкокристаллическом табло исчезнет после перехода к следующему в ремени суток, и оно вернется в режим отображения главного меню табло.

5. Выполнение функции "РУЧНАЯ БЛОКИРОВКА" можно прервать поворотом переключателя из положения "РАБОТА", а затем возвратом в положение "РАБОТА".



ER-FRIENDLY WEEKLY
PROGRAMMABLE THERMOSTAT

TERMOSTATO PROGRAMMABLE

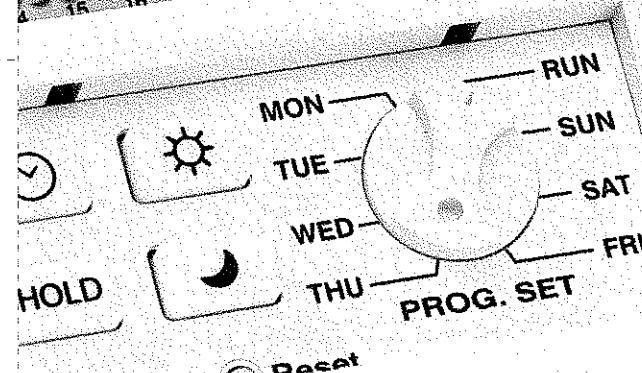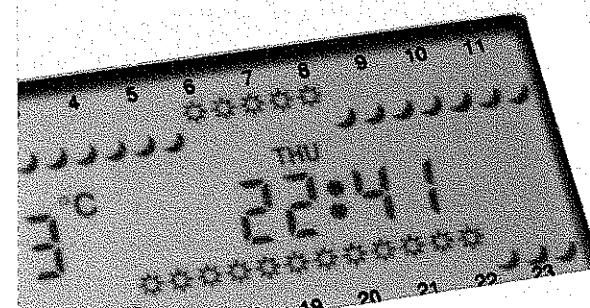

TERMOSTAT, ПРОГРАММИРУЕМЫЙ
ВСЛЕДСТВИЕ УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ